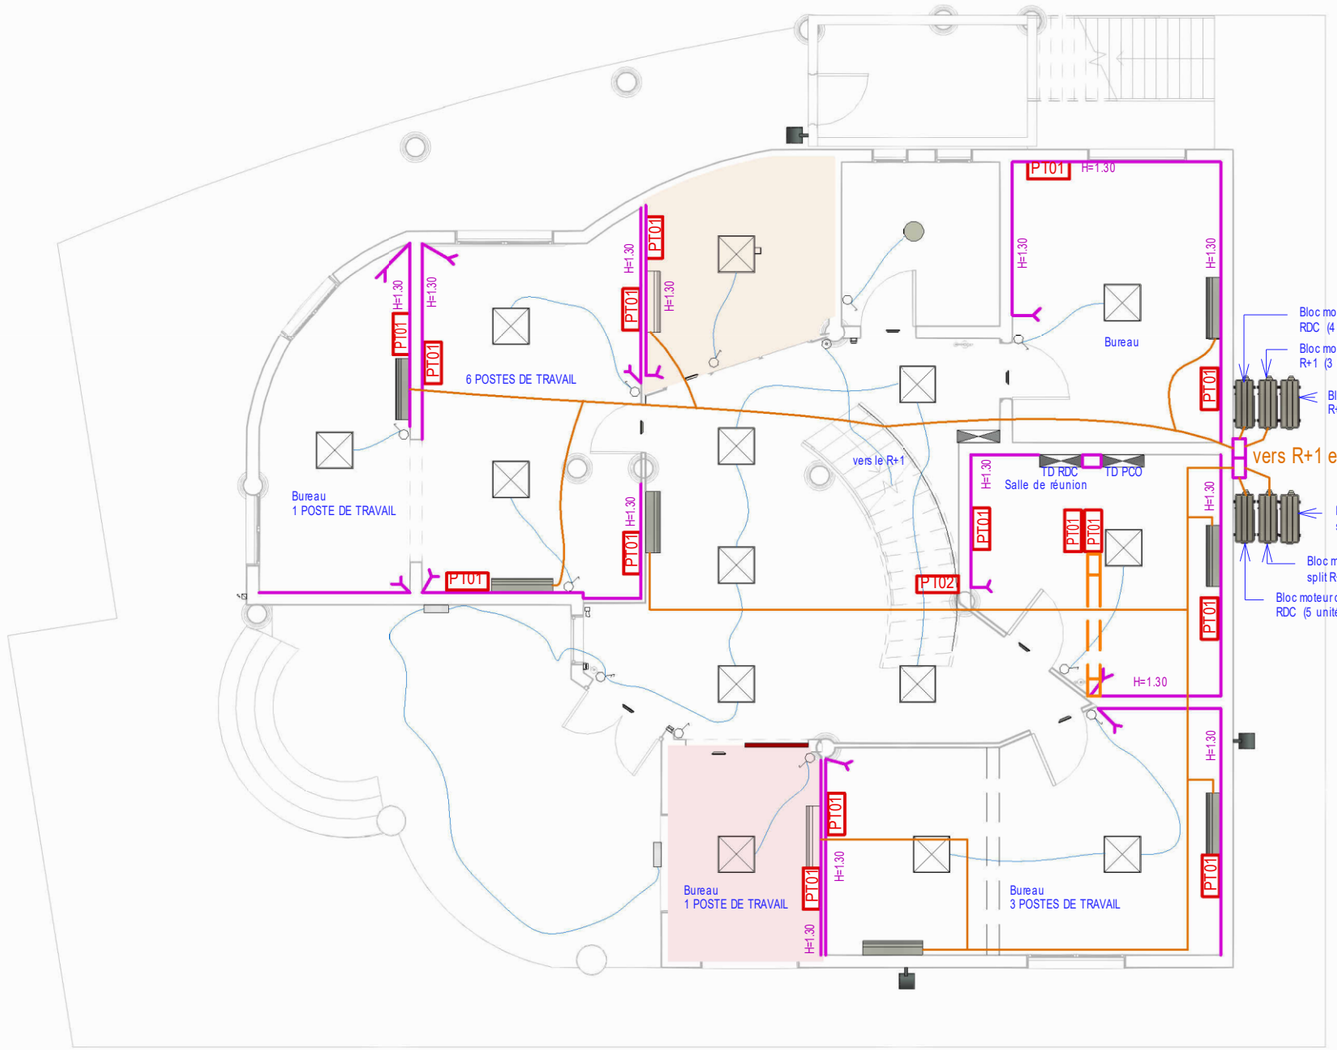

Arret d'Urgence

TGBT-TD

Baie de brassage

Pavé led 600x600

Hublot sans détection — 3G1.5 — 3G1.5 — Câble R2V 3G2.5

Projecteur Extérieur

Intérrupteur simple allumage

Intérrupteur double allumage

Intérrupteur va et vient

Bouton poussoir

Climatiseur Bloc moteur

Climatiseur Unité intérieur

Réseau frigorifique

PT01 Poste de travail PT1(2RJ45-2PCN-2PCO)

PT02 Poste de travail PT2(1RJ45-2PCO)

Goulotte 130x50 2 Compartiments

Goulotte sol 2 Compartiments

BAES

Difiseur sonore

Déclencheur manuel

Extincteur CO2

Extincteur H2O

14/08/25
PRO/DCE


BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES:
ZI NEL KAWENI
BP 278
97 600 MAMOUDZOU
mei.mayotte@wanadoo.fr
Tel : 0269 61 51 85


# REHABILITATION DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC -GIP TSINGONI

## PLAN ELECTRICITE REZ DE CHAUSSEE

Cofinancé par l'Union européenne


GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
1,Rue Madi Combo
Lotissement Mlézi
97 680 TSINGONI